

CLIENT:


Cooperoix

LOCAL N°:

ligne Kasererliger

ADRESSE:

Clancy

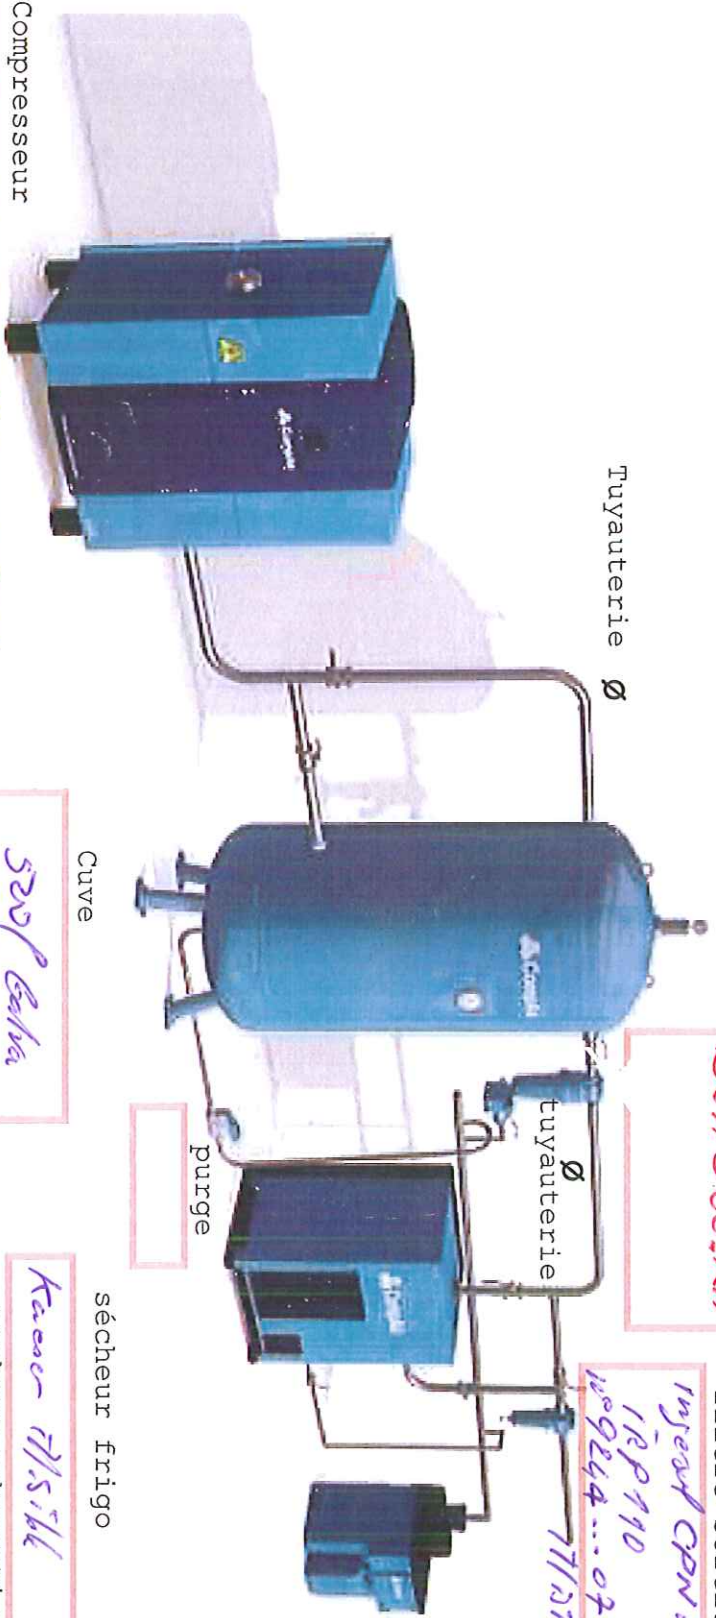

Compresseur

Tuyauterie Ø

Cuve

520l Galva
cl 2000

purge

sécheur frigo

Kasov 7/576
secheur adsorption

filtre entré

BEA 300.RA

tuyauterie Ø

filtre sortie

Inyead CPN 10
IRP110
N°9244...07
7/576.

filtre Charbon actif

BEA 300-CA

separateur condensats

F7P852
Utilisation depuis
Commence en 26/12.

1x vis ST22 - MKS. 19 broche 2011
Ref 101955.0 N°deni 1192

1x vis Inyead MKS SSR MH11 - 106mm
de 1997

008815 216 0620