


CLIENT: FUMA

LOCAL N°:

ADRESSE:

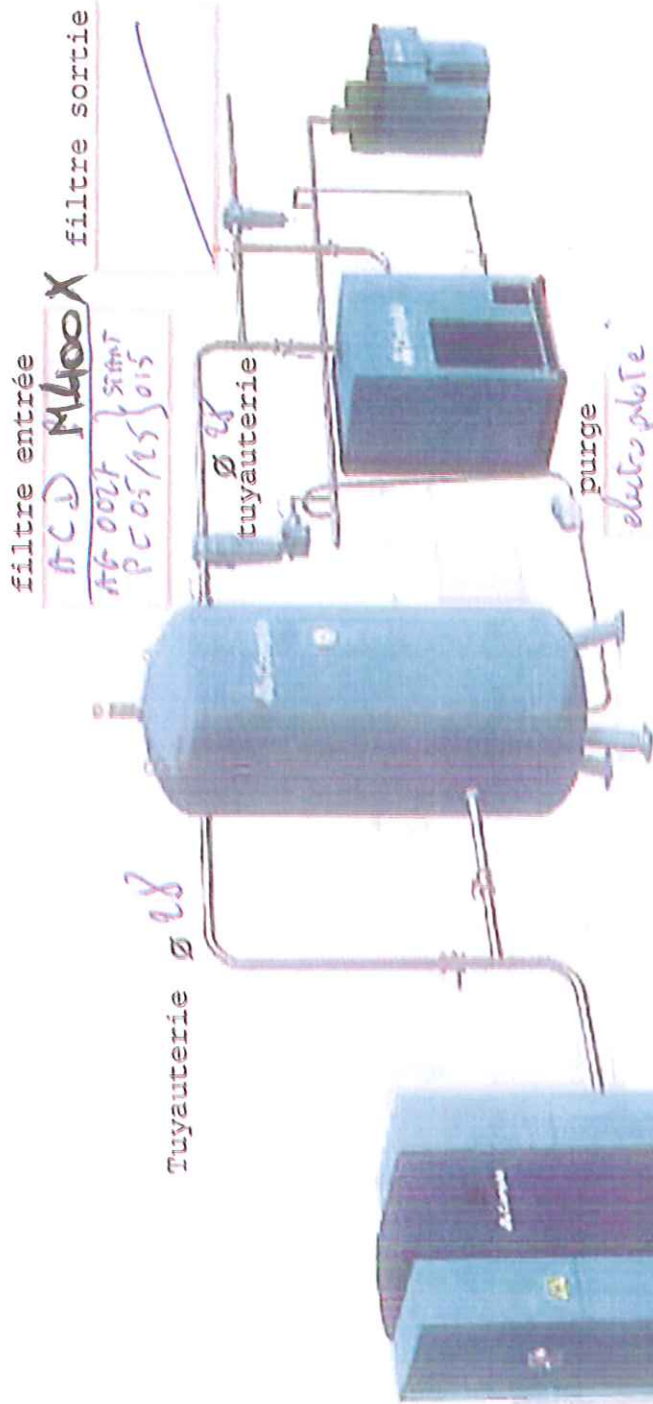

filtre entrée

FCD M400X

filtre sortie

filtre Charbon actif

16-0001
PC05/25/015

tuyauterie

Tuyauterie Ø 28

purge
electrique

sécheur frigo

CTA MPF305 1012
MPF3152300112001
secheur adsorption
007/14252182

Cuve

CONDENSATI 5000
828125 9010

Compresseur

L 92 SA CD 10003983002 - 7,5B
9010
STANTAS 349012/3542

separateur
condensats

ULTA1100 (BXPH
8D0200 TP2408
007/14252182