


CLIENT: HOPITAL D'ORÉ NOUÏ
LOCAL N°: ROUMANS local cuisines
ADRESSE:

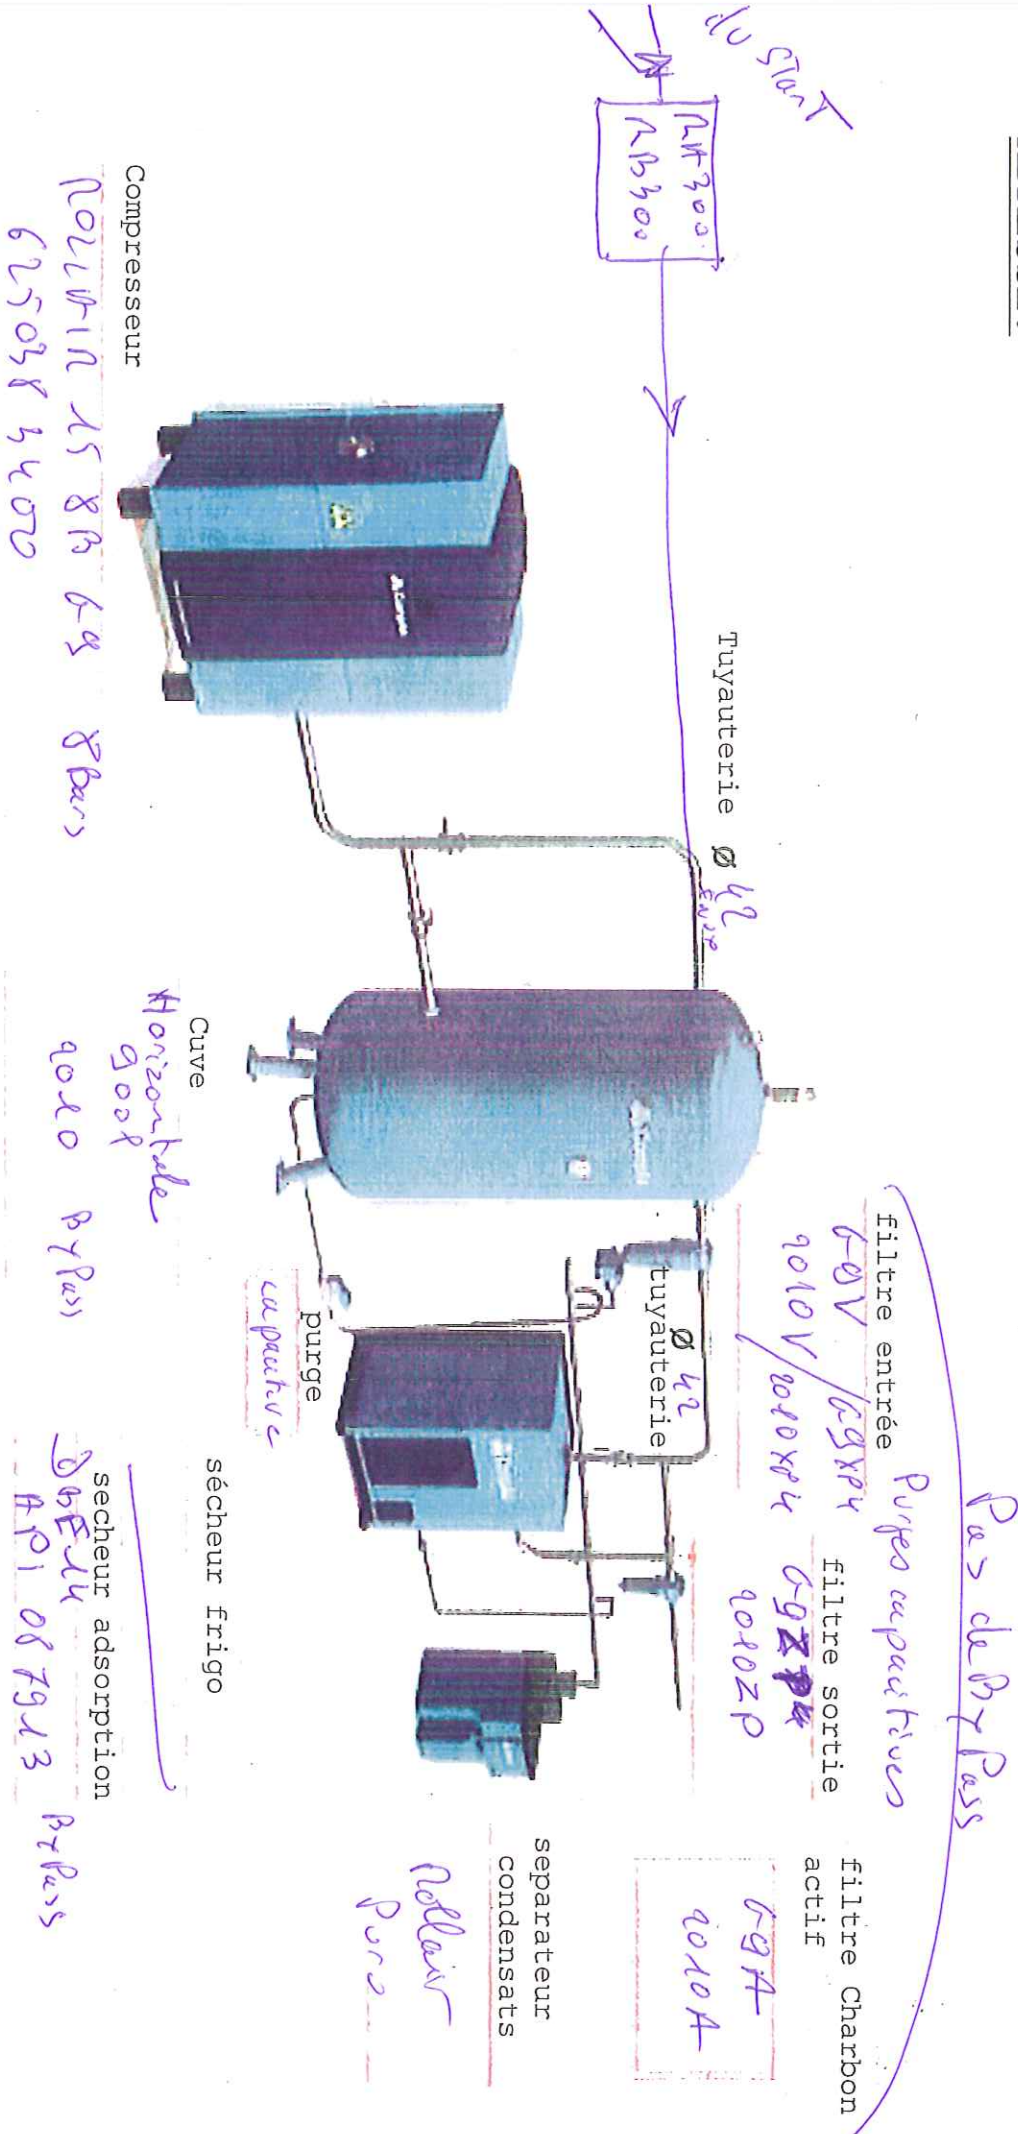

Pass de By Pass

filtre entrée
 60V / 69XP4
 2010V / 2010XP4
 filtre sortie
 69ZP4
 2010ZP

filtre Charbon
 actif
 69A
 2010A

séparateur
 condensats
 Nellair
 Pur

Compresseur

NOUÏNIN 15 88 6-9
 625038 54020
 8Bars

Cuve
 Horizontale
 90x10
 By Pass

sécheur frigo
 sécheur adsorption
 2010
 API 08 7913
 By Pass