CLIENT : BEILLARD TUBES

LOCAL N° : Avec les 3 Compresseurs & les 2 sécheurs

ADRESSE : 38 Site de St Hilaire de la Côte

1x entrée MTA Pneutec/Hankinson S146323 (cartouche)

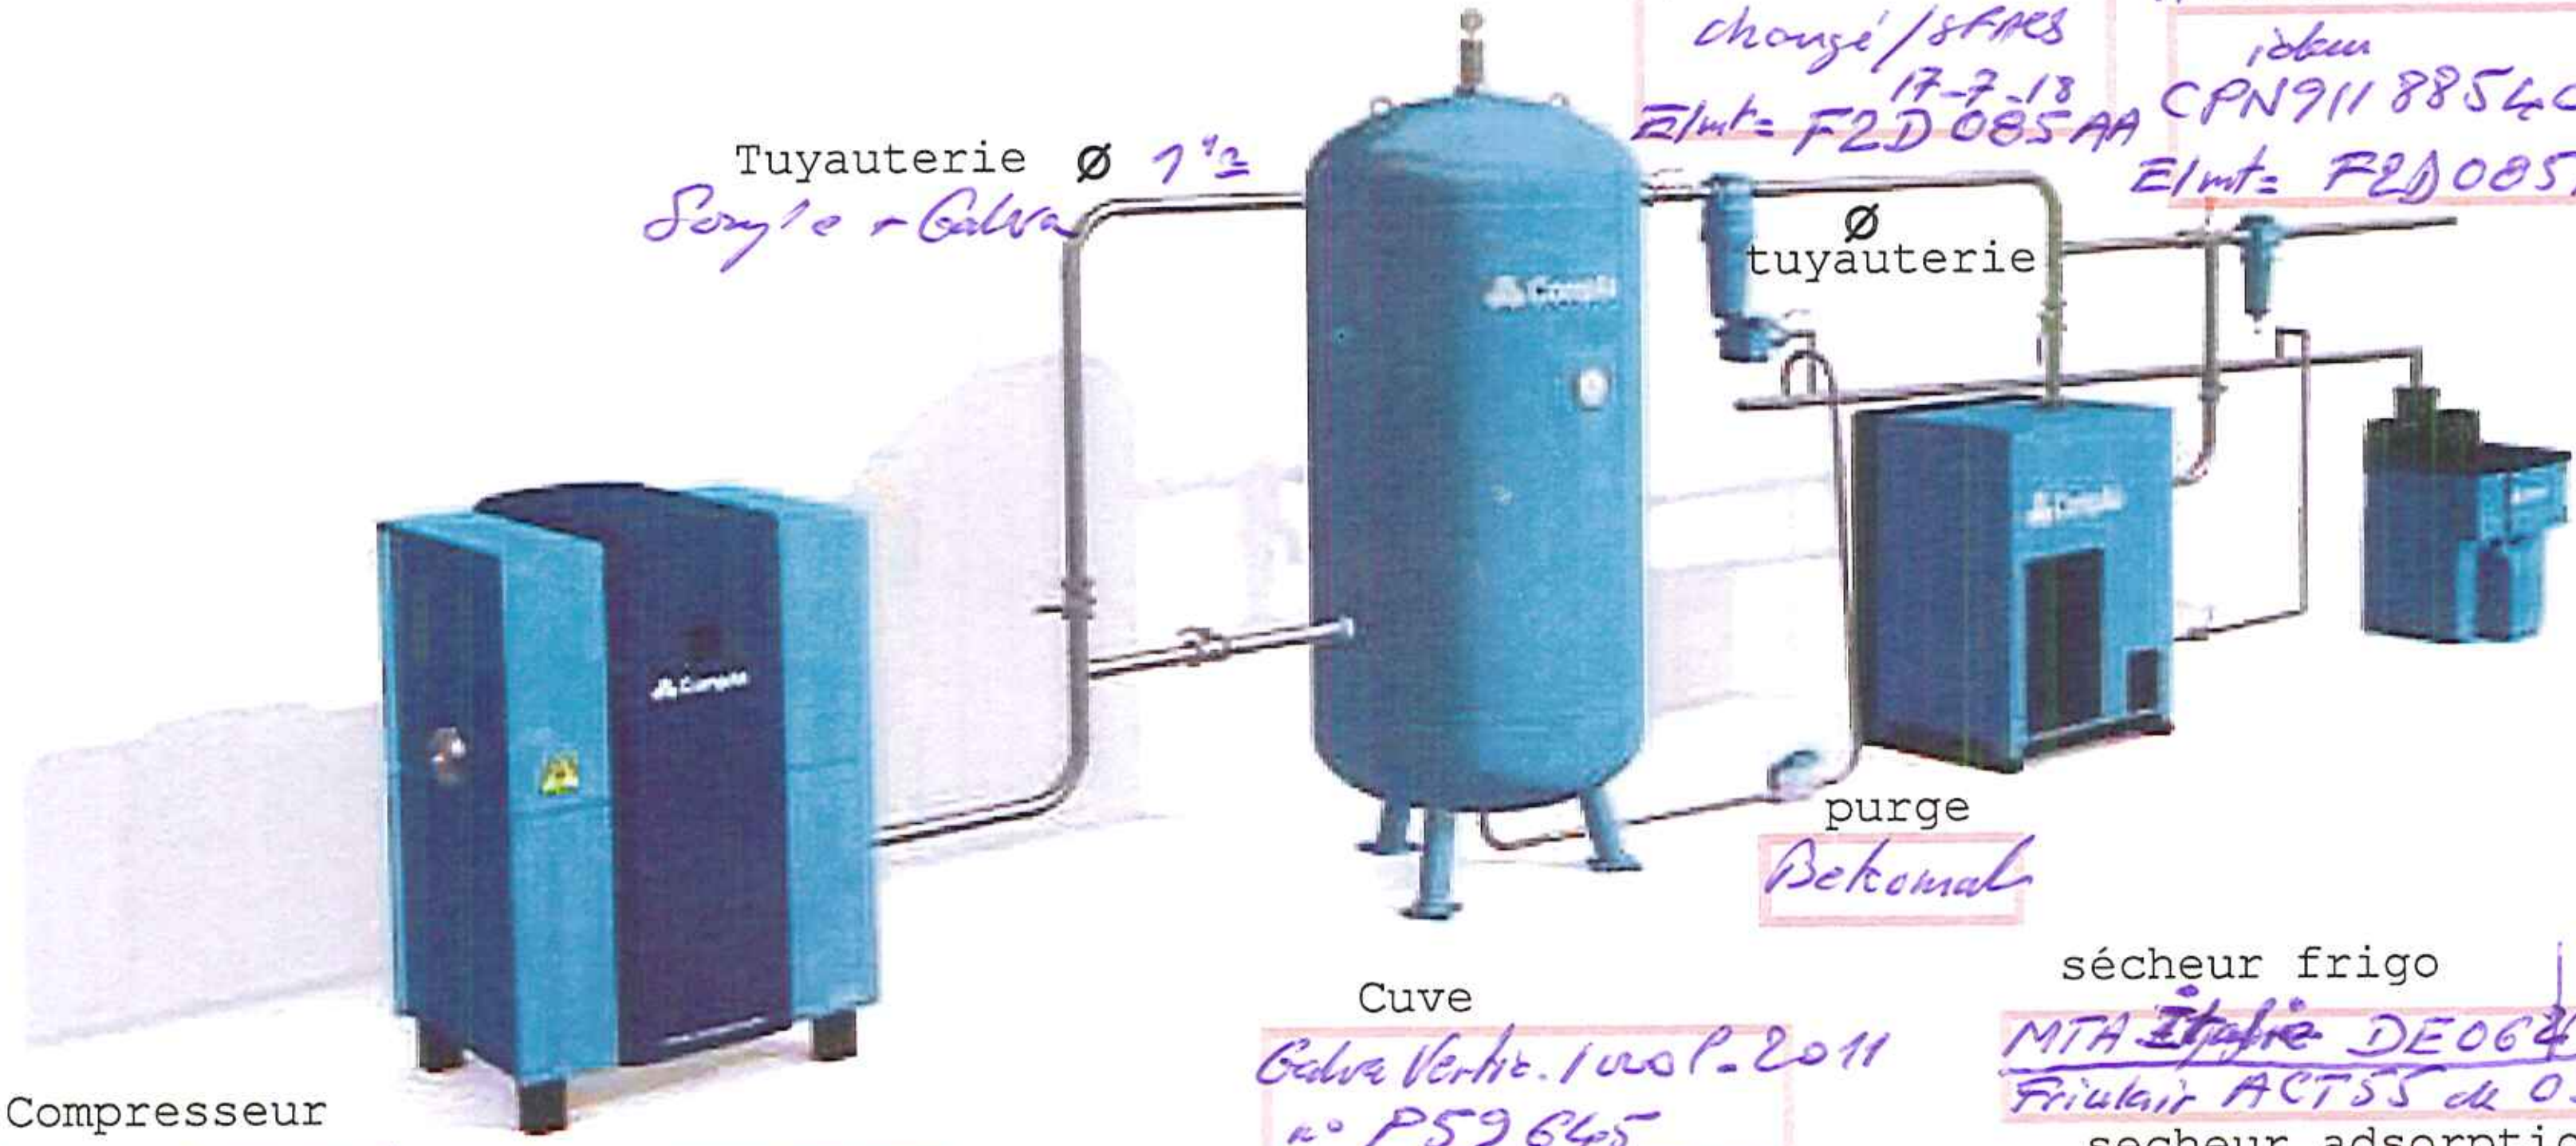

Tuyauterie Ø 1"1/2
Soudée + Galva

Ø tuyauterie

1x filtre entrée CPN 91178246

IR Hiross
changé/SFARS
17-7-18
Elmt = F2D085AA

1x filtre sortie =

idem
CPN91188540
Elmt = F2D085AO

filtre Charbon actif

separateur condensats

Prevost
SEP 250

purge

Bekomat

Compresseur

L30 (Espagne) 756. de 2004
35400 h / 17804 h le 18.9.18
Sprint 030 de 1995 n° 149563/102
" " " 149563/101

Cuve

Galva Vertic. 1000 l. 2011
n° P59645
Galva Vert. 500 l. 2016
n° 87191

sécheur frigo

MTA ~~Itafie~~ DE064 (avec L30) de 2003
Friulair ACT55 de 03/2009
N° 2200025872

secheur adsorption